#AÁguaÉUmaSó

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ANA PARA A RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

dezembro/2021 a abril/2022

ANA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

Indica **condições e diretrizes de operação** para os principais reservatórios de regularização integrantes do Sistema, a serem adotadas no período úmido 2021-2022, **de dezembro de 2021 a abril de 2022**, voltadas à **promoção do seu reenchimento**, com foco na segurança hídrica e na garantia dos usos múltiplos da água em 2022 e nos anos seguintes.

Recomendação para adoção ainda a partir de novembro, onde possível.

Sistema hídrico	Reservatório
Tocantins	UHE Serra da Mesa
São Francisco	UHE Três Marias
	UHE Sobradinho
Paranaíba	UHE Emborcação
	UHE Itumbiara
Grande	UHE Furnas
	UHE M. Mascarenhas de Moraes
Paraná	UHE Ilha Solteira
	UHE Jupiá
	UHE Porto Primavera

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Reservatórios mais relevantes para a segurança hídrica das bacias onde estão localizados:

- situação de cabeceira
- capacidade de regularização do sistema a jusante
- impactos em usos da água.

Sem prejuízo à inclusão futura de outros reservatórios.

ANA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

SÃO FRANCISCO

UHE TRÊS MARIAS

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

- Manutenção das defluências da UHE Três Marias nos limites mínimos permitidos pela Resolução ANA nº 2.081, de 4 de dezembro de 2017, de 100 m³/s na Faixa de Operação de Restrição e de 150 m³/s na Faixa de Operação de Atenção, de 01/12/2021 a 30/04/2022

- Efetivação por meio de recomendação, por ofício da ANA, para o ONS.

UHE TRÊS MARIAS

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

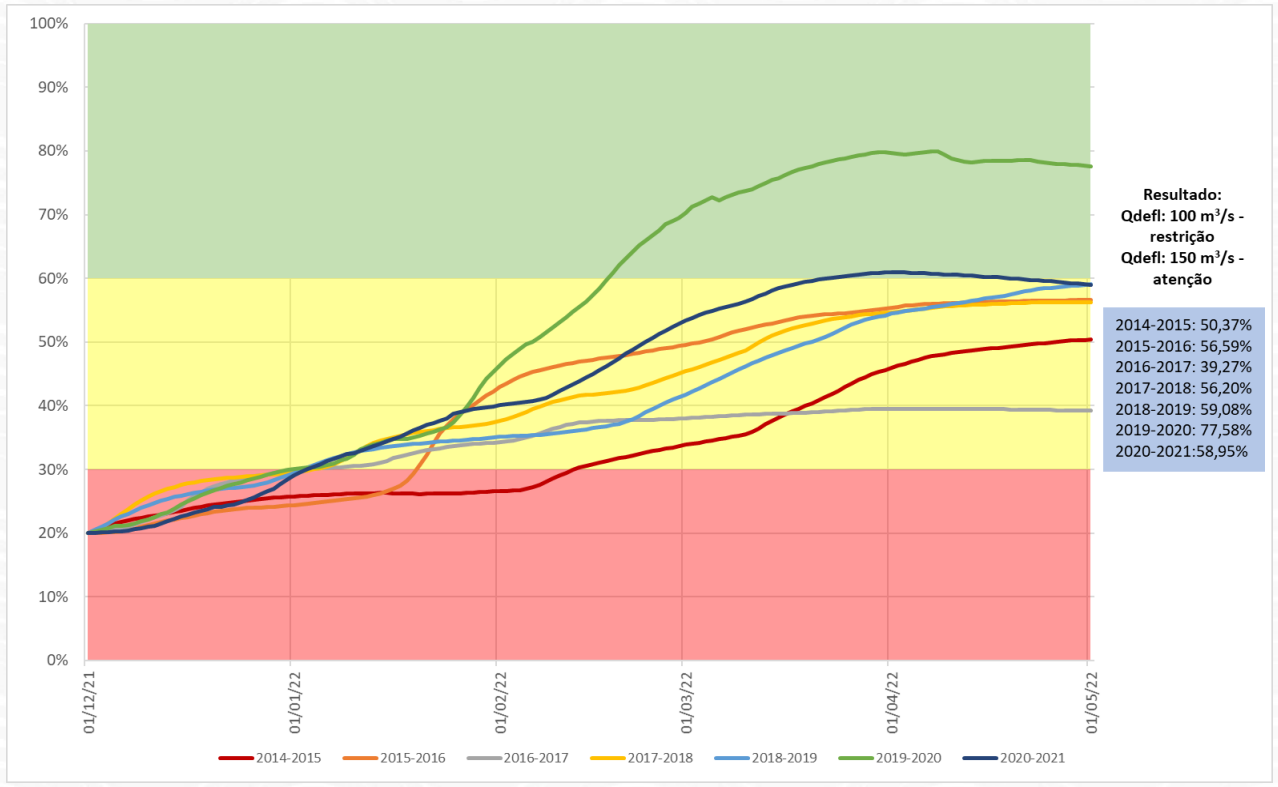

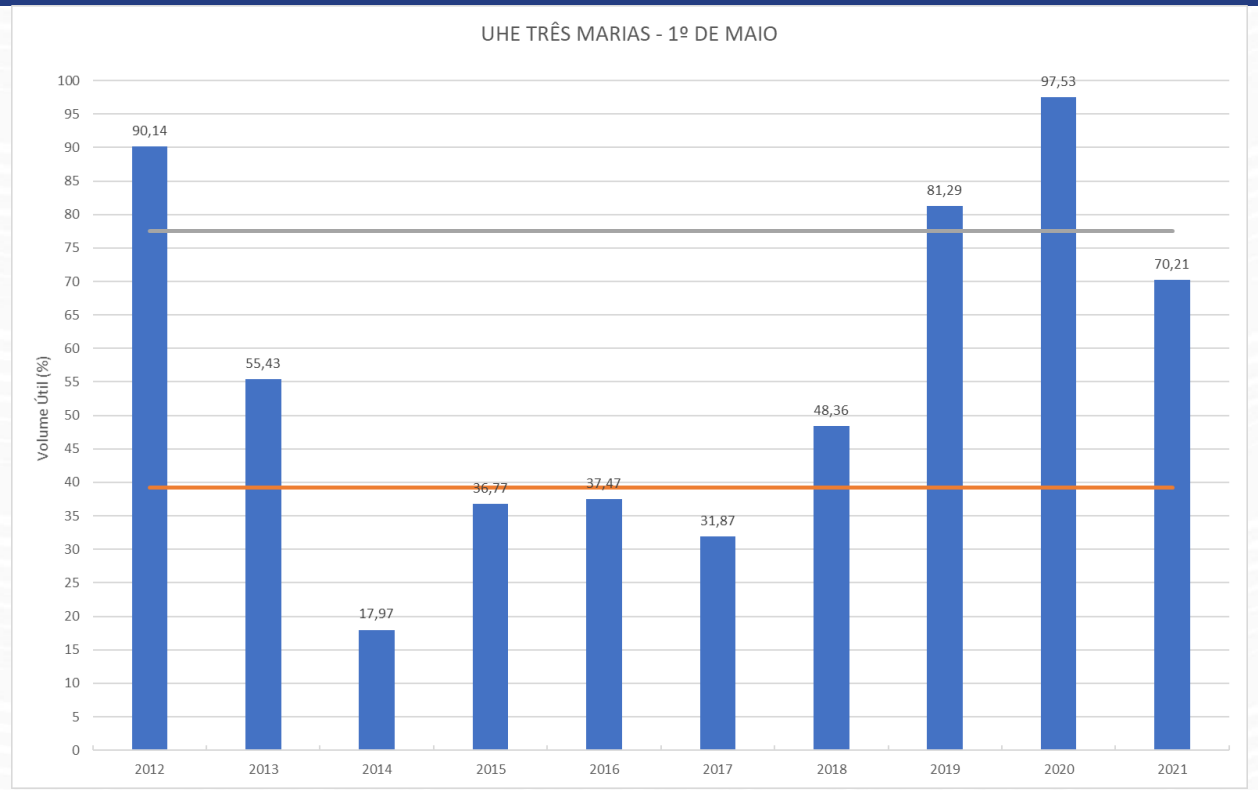

- ✓ VU 01/12/2020 = 51,44% VU 01/05/2021 = 70,21%
- ➢ VU 01/12/2021* = 20%VU 01/05/2022** = 58,95%

*Projeção ONS

** afluências 2020/2021

UHE SOBRADINHO

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

- Manutenção das defluências da UHE Sobradinho nos limites mínimos permitidos pela Resolução ANA nº 2.081, de 4 de dezembro de 2017, de 700 m³/s na Faixa de Operação de Restrição e de 800 m³/s na Faixa de Operação de Atenção, de 01/12/2021 a 30/04/2022

- Efetivação por meio de recomendação, por ofício da ANA, para o ONS.

UHE SOBRADINHO

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

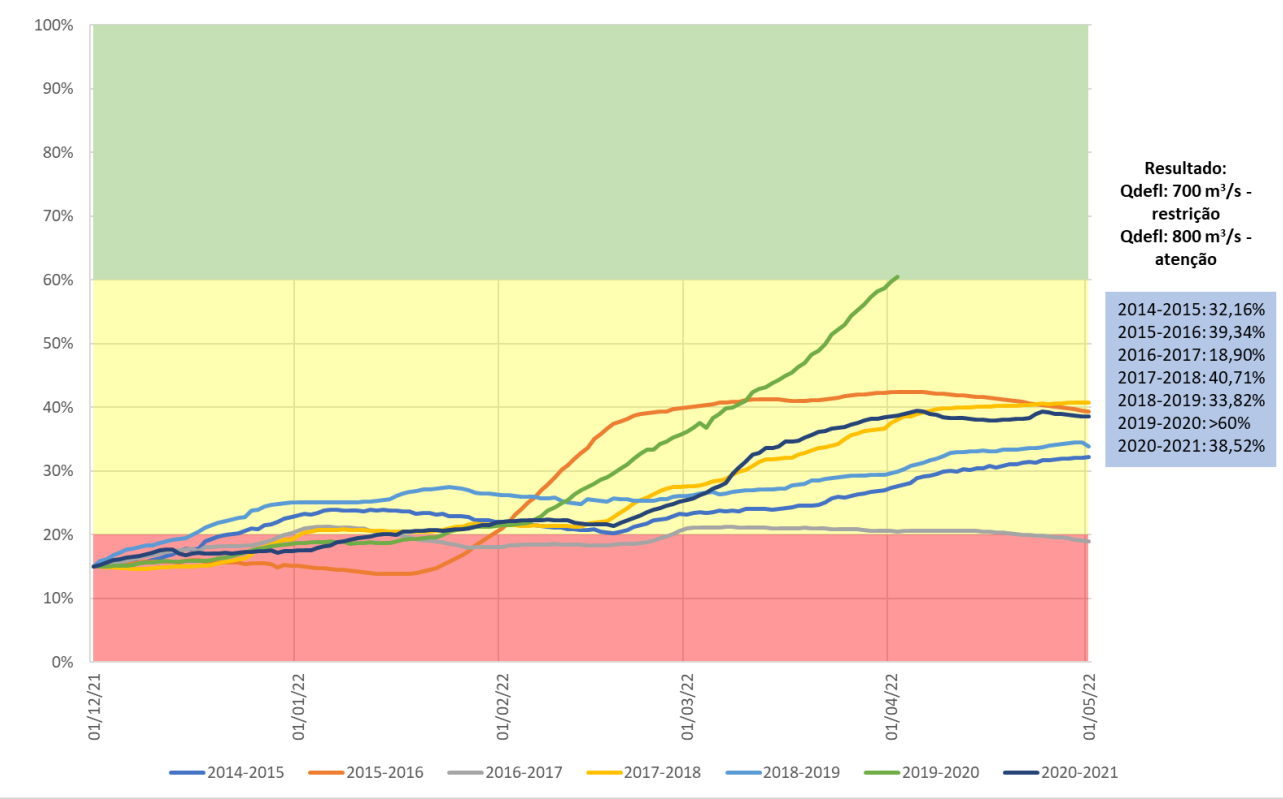

- ✓ VU 01/12/2020 = 51,66% VU 01/05/2021 = 68,29%
- ➢ VU 01/12/2021* = 15%VU** 01/05/2022 = 38,52%

*Projeção ONS

** afluências 2020/2021

ANA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

PRÓXIMOS PASSOS

PRÓXIMOS PASSOS

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

#AÁguaÉUmaSó

- Emissão de Resoluções e recomendações
- Boletim Diário de Acompanhamento do Plano de Contingência para a Recuperação de Reservatórios do SIN
- SAR, boletins, Salas de Crise e de Acompanhamento existentes
- Promoção dos ajustes necessários e medidas adicionais

#AÁguaÉUmaSó

Obrigada!

até a próxima.

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL